

# AQUASTERIL® 1000 WELL





## SOUPRAVA NA DEZINFEKCI VODY V ZÁSObNÍCÍCH

AQUA PLUS s.r.o.

### Určení soupravy:

- Voda upravená soupravami **AQUASTERIL®** je vhodná
- pro** - pití a vaření, přípravu nápojů, mytí potravin, osobní hygienu, omývání ran a další podobná použití
  - při** - turistice, kempování, výpravách a pobytech na místech bez zdrojů vody známé nebo hygienicky bezpečné kvality
  - k** - likvidaci bakterií, virů a parazitů ve vodě
    - dlouhodobé konzervaci vody
    - dezinfekci vody špatné, nebo neznámé kvality
    - náhradě převažování vody
    - zamezení střevních potíží způsobených použitím závadné vody

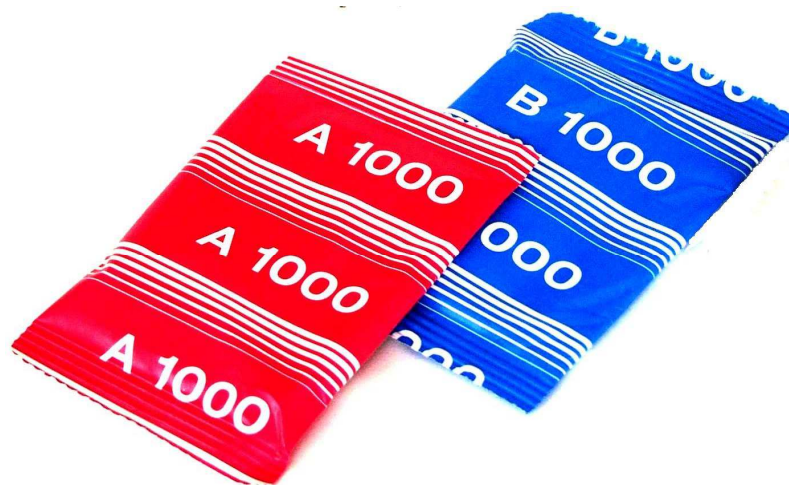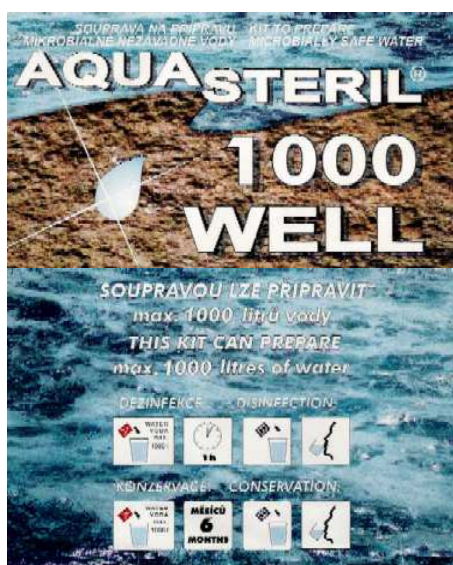

### Složení soupravy:

Souprava **AQUASTERIL® 1000 WELL** je umístěna v plastovém obalu a obsahuje jeden červený sáček s dezinfekčním činidlem **A1000** a jeden modrý sáček s dechloračním činidlem **B1000**. Souprava je určena pro dezinfekci **1000 litrů vody**.

### Použití soupravy:

Souprava **AQUASTERIL® 1000 WELL** se používá k dezinfekci vody. Při přípravě mikrobiálně nezávadné vody jsou touto soupravou likvidovány ve vodě přítomné mikroorganismy, včetně choroboplodných bakterií, virů a parazitů.

Souprava **AQUASTERIL® 1000 WELL** je určena pro nouzovou přípravu mikrobiálně nezávadné vody v případech, kdy není k dispozici jiný zdroj vody bezpečné kvality.

Úprava vody soupravou **AQUASTERIL® 1000 WELL** nemění chemické a vjemové vlastnosti vody a je proto výhodné vybrat k úpravě vizuálně co nejčistší vody z dostupných zdrojů.

Voda upravená systémem **AQUASTERIL® 1000 WELL** je mikrobiálně nezávadná a lze ji používat pro užitkové účely nebo k pití v závislosti na vjemových a chemických vlastnostech vstupní vody.

Soupravu **AQUASTERIL® 1000 WELL** lze využívat pro přípravu mikrobiálně nezávadné vody při turistice, jednorázové dezinfekci studní, při humanitárních katastrofách a vždy při pobytu v místech bez zdroje mikrobiálně nezávadné vody v oblastech různých klimatických pásem.

Životnost souprav při dodržení podmínek skladování je minimálně 5 let.

Systém úpravy vody **AQUASTERIL®** je schválen rozhodnutím Hlavního hygienika České republiky č. HEM-3244-24.5.01/14301.

### Výrobce souprav:

AQUA PLUS s.r.o., Krocínovská 822/8, 160 00, Praha 6, Česká republika



tel: 224 311 461, e-mail: [aquaplus@aquapluscz.eu](mailto:aquaplus@aquapluscz.eu), [www.aquapluscz.eu](http://www.aquapluscz.eu)